


Pumpwerk Hochstätten

EINZUGSGEBIET

Das Einzugsgebiet umfasst die folgenden Ortslagen:


Ortslagen	angeschl. EW	Entwässerung
Ortsgemeinde Hochstätten, Ortsteil Hochstätten	ca. 650	Trennsystem

Lage:

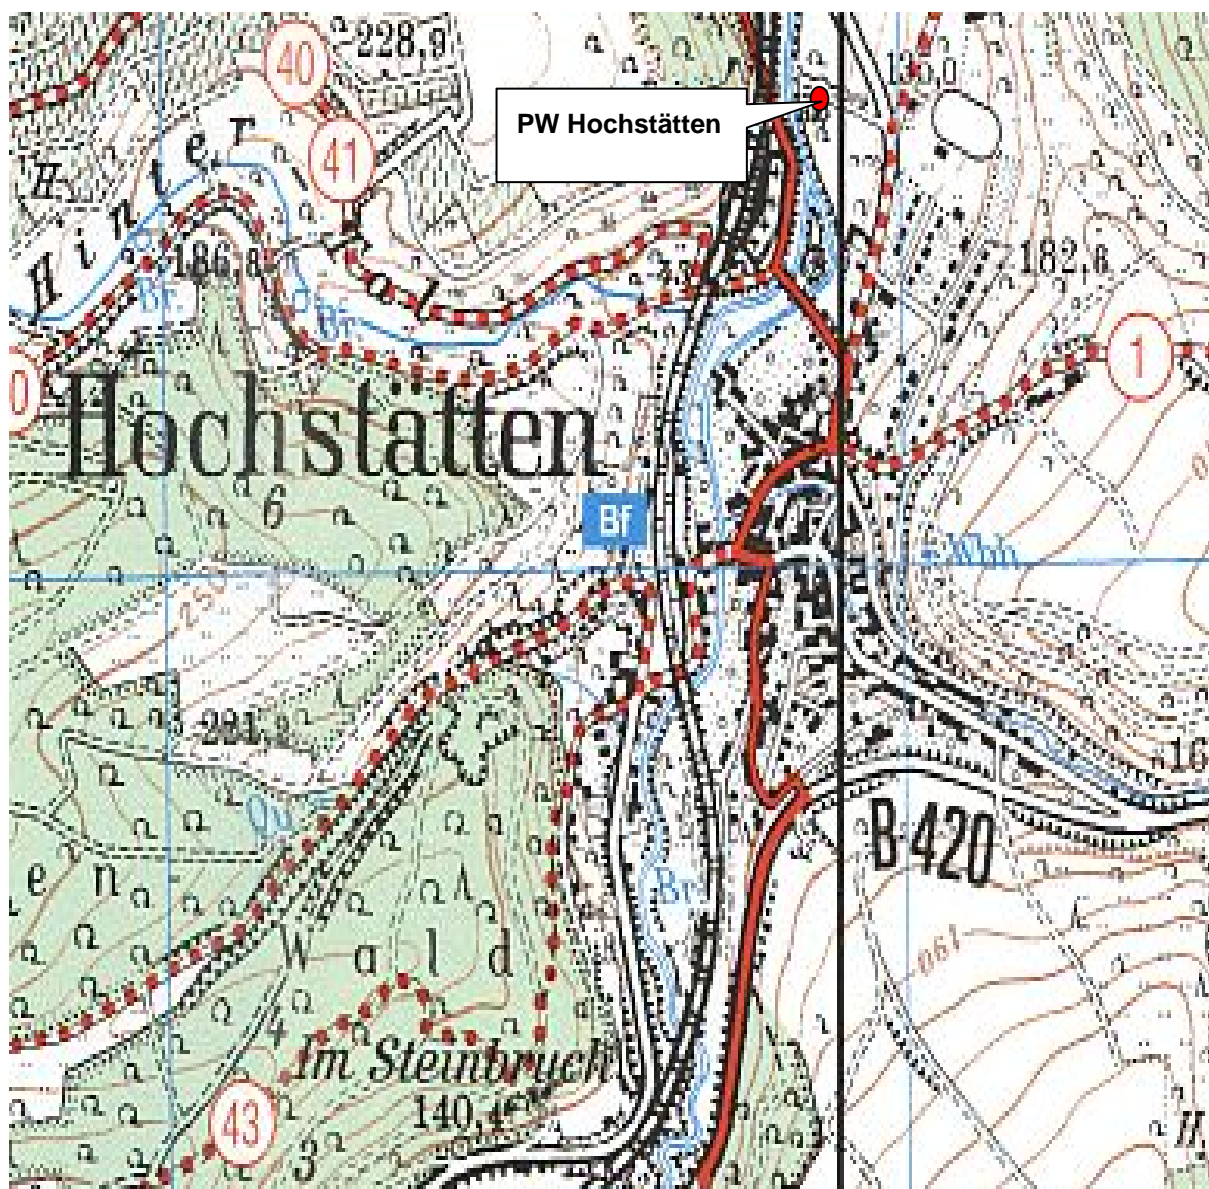

BESCHREIBUNG DES ZULEITENDEN KANALNETZES

Allgemeines Der Zulauf zum Betriebspunkt erfolgt unmittelbar über die Ortskanalisation Hochstätten.

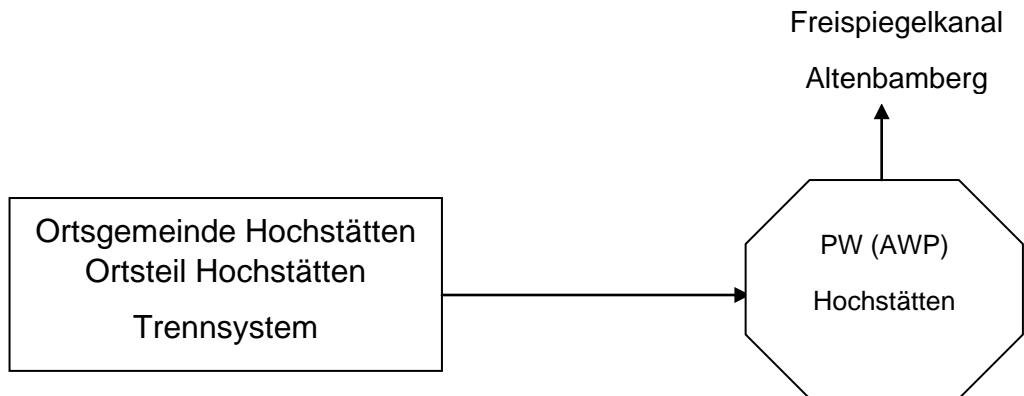

KONZEPTION / KENNDATEN

Allgemeines	Art:	- Druckentwässerungssystem, Fa. Hoelschertechnik
	Betriebsgebäude / -gelände:	- massives Betriebsgebäude - E-/MSR-Technik im Schaltschrank - Umzäunung mit Zufahrtstor vorhanden
	Einstiege:	- in das Betriebshaus durch eine Gebäudetür - in den Keller über eine Treppe - in den Vorschacht über Steigeisen
Kenndaten	Bemessungszufluss	- < 25 m ³ /h
	angeschlossene EW	- ca. 650 EW
Abmessungen	Zulaufkanal	DN 250 unmittelbar in den offenen Vorlageschacht
	Vorkammer	offen, max. 34 m ³ Speichervolumen
	Maschinenkeller	Raum mit zwei Druckkesseln, Verrohrungen, Armaturen und Schachtentwässerungspumpe
	Schaltraum	im Betriebsraum ebenerdig, mit Schaltanlage, Kompressoren, Frostwächter und Abluftventilator
	Druckleitung	DN 100, L = 2.256 m

